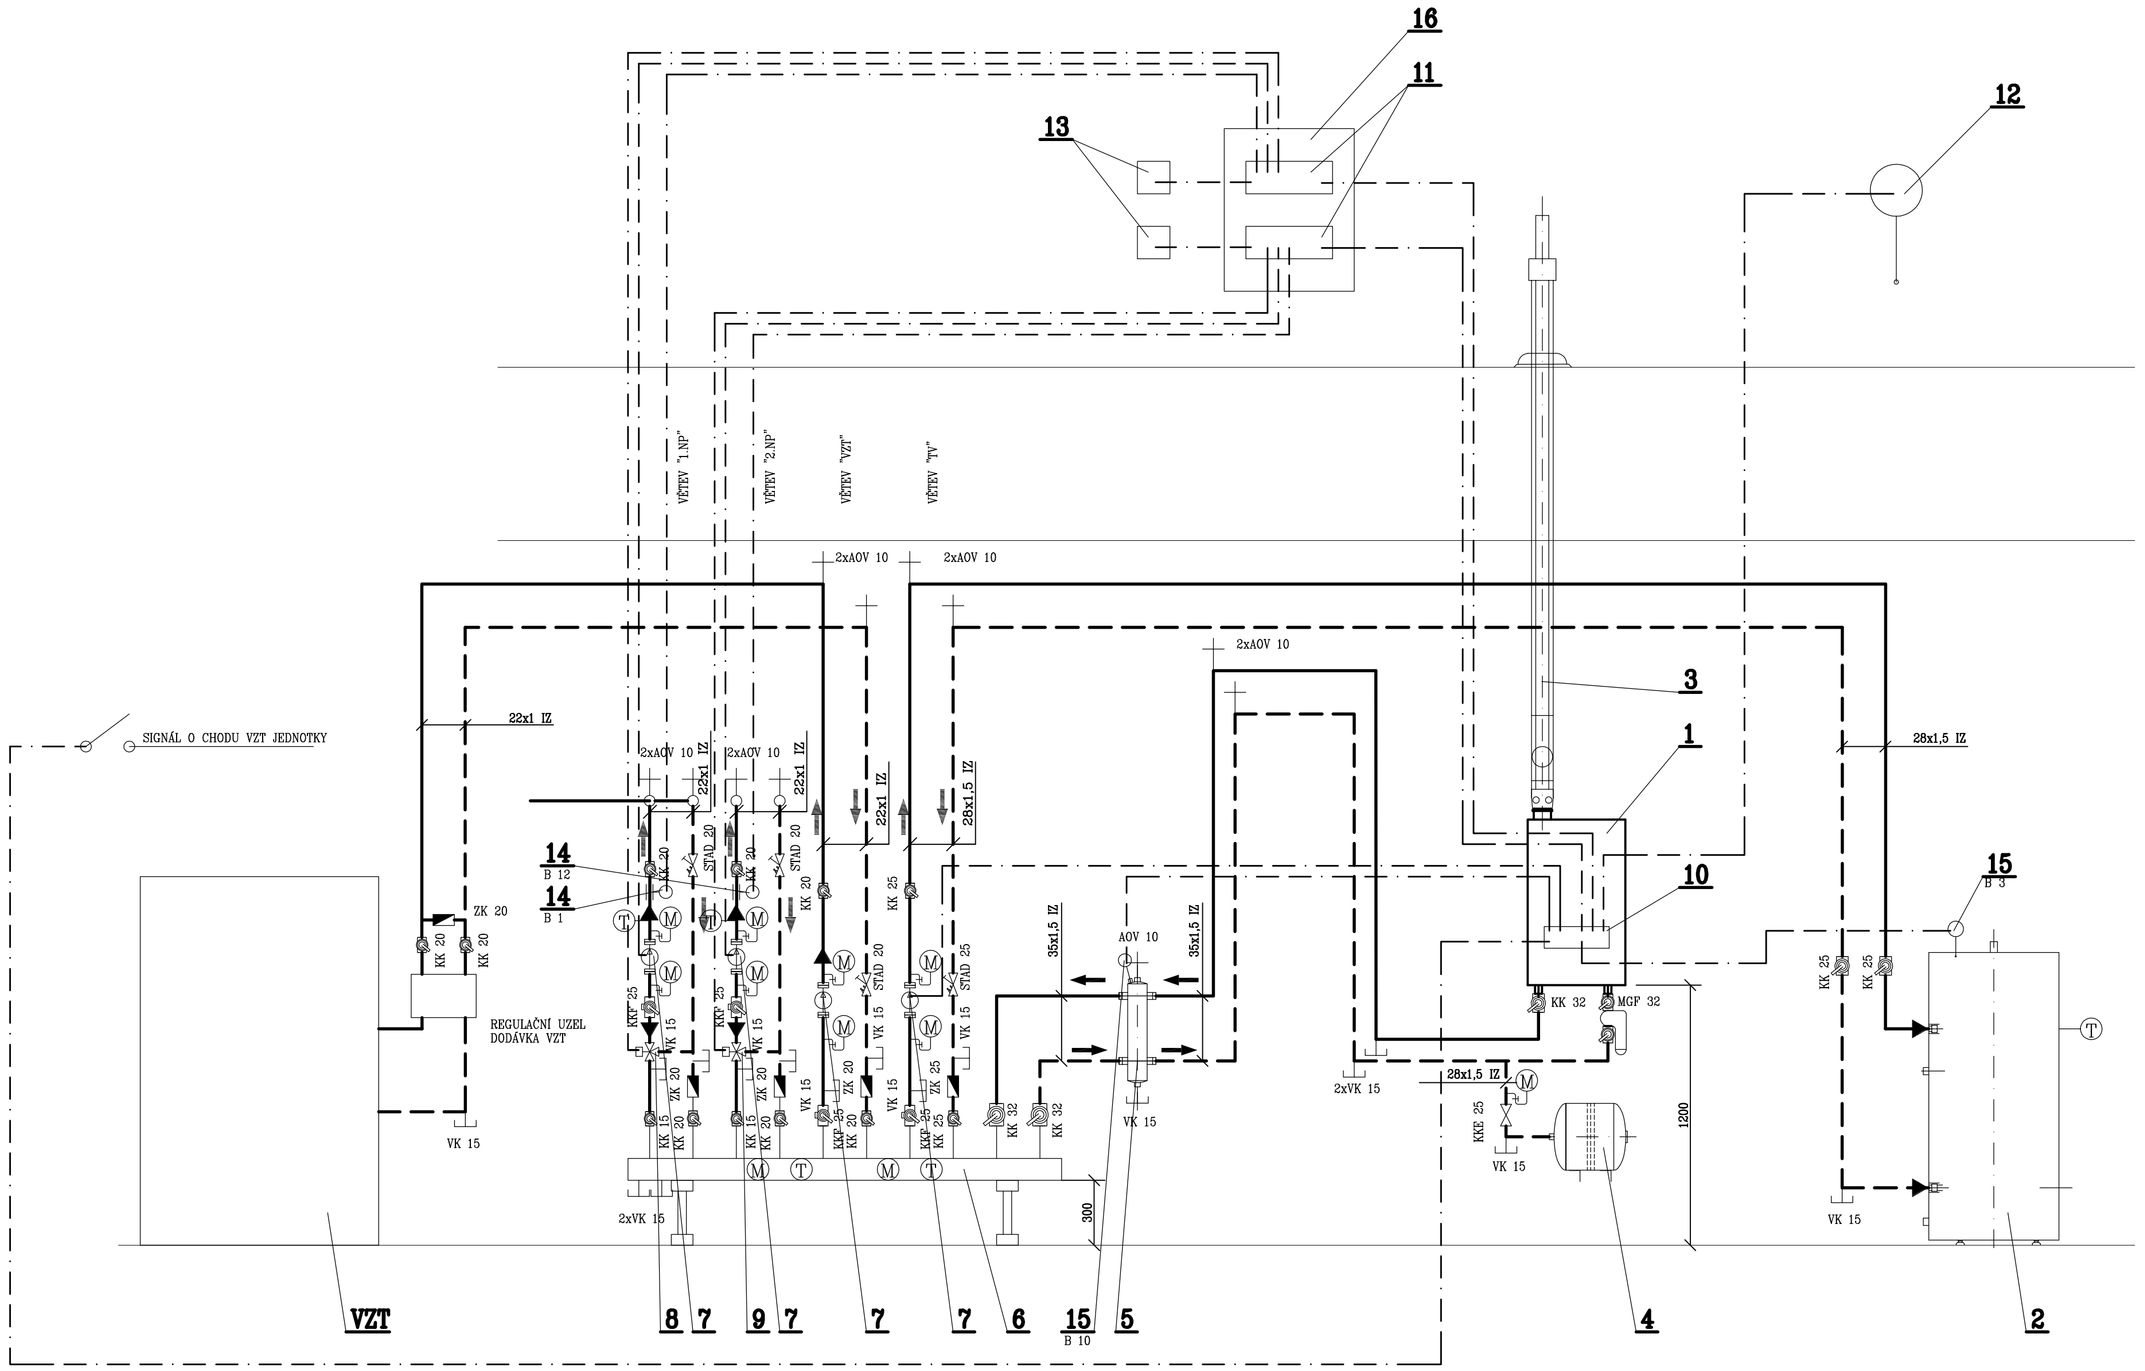

LEGENDA:

———	POTRUBÍ TOPNÉ – MĚDĚNÉ
– – – – –	POTRUBÍ VRATNÉ – MĚDĚNÉ
E E E E E	POTRUBÍ EXPANZNÍ
— — — — —	PROPOJENÍ PRVKŮ REGULACE
→	SPÁD POTRUBÍ
⇒	TOK MÉDIA
1	PLYNOVÝ KOTEL KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÝ VÝKON PŘI SPÁDU 80/60°C 3,2–32 kW
2	ZÁSOBNÍK TV OBJEM 200 l
3	KOAXIÁLNÍ ODTAH SPALIN ø 60/100
4	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA PN 6, 12 l
5	HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ HVDT 24 B
6	ROZDĚLOVAČ RS KOMBI MODUL 100 – DÉLKA 2000
7	TEPLOVODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO ELEKTRONICKÉ DN 25 dopr. výška 1–4 m v.s.
8	SMĚŠOVACÍ VENTIL TROJCESTNÝ DN 10, kv 1,0 SE SERVOPOHONEM 230 V
9	SMĚŠOVACÍ VENTIL TROJCESTNÝ DN 10, kv 1,6 SE SERVOPOHONEM 230 V
10	AUTOMATIKA KOTLE
11	ROZŠIŘOVACÍ MODUL REGULACE
12	ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY
13	PROSTOROVÁ JEDNOTKA
14	ČIDLO TEPLOTY PŘÍLOŽNÉ
15	ČIDLO TEPLOTY PONORNÉ
16	EL. ROZVADĚČ
VZT	VZT JEDNOTKA – DODÁVKA VZT
MGF DN	MAGNETICKÝ FILTR
STAD DN	VYVAŽOVACÍ VENTIL
KK DN	KULOVÝ UZÁVĚR
ZK DN	ZPĚTNÁ KLAPKA
KKF DN	KULOVÝ UZÁVĚR S FILTREM
VK DN	KOHOUT PLNÍCÍ A VYPOUŠTĚCÍ
AOV DN	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
KKE DN	KULOVÝ UZÁVĚR K EXPANZNÍ NÁDOBĚ
M	TLAKOMĚR ROZSAH 0–0,6 MPa
T	TEPLOMĚR TECHNICKÝ ROZSAH 0–120°C
IZ	IZOLACE TEPELNÁ

0,000 = PODLAHA 1.NP HLAVNÍHO OBJEKTU KULTURNÍHO DOMU

ATELIER TECL

ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.atelieritecl.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	razítko a číslo paré
VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. MAREK NETUKA	
ARCHITEKT	TECL, GEMBALA	
VYPRACOVAL	EVA DRÁPALOVÁ	
KONTROLOVAL	IVAN DRÁPAL	

STAVEBNÍK: OBEC MORAVANY, VNITŘNÍ 49/18, 664 48 MORAVANY
IČO: 00282120

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁZEMÍ KD MORAVANY

Střední 55/9, 664 48 Moravany

OBJEKT
SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁZEMÍ

ČÁST
D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ

NÁZEV DOKUMENTU
ZDROJ TEPLA - SCHÉMA ZAPOJENÍ

FORMÁT	6x A4
DATUM	05 / 2018
STUPEŇ	TD
ZAK. ČÍSLO	BN2017050
MĚŘÍTKO	1:20
ČÍSLO PŘÍLOHY	06